

7.1. มีการตรวจติดตาม ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอ

- โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงมีการตรวจติดตาม ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้าหลัก ผ่านระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) เปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าหลัก เดือนมกราคม 2569 ในช่วง off Peak ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 117.20 kva คิดเป็นร้อยละ 29.30 ของไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า และร้อยละ 39.27 ของไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 kva และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 kva แจกจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมทั้งส่วนการให้บริการและโซนบ้านพัก จึงเพียงพอต่อการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2590-5064, 0-2009-6012

รายงานข้อมูลกิโลวัตต์รายเดือน

ประจำเดือน : มกราคม 2569

บัญชีผู้ใช้ไฟฟ้า : 020010912822


หมายเลขมิเตอร์ : 6500647713

CT Ratio : 10:5 A.

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

Tariff : TOU

VT Ratio : 22000:110 V.

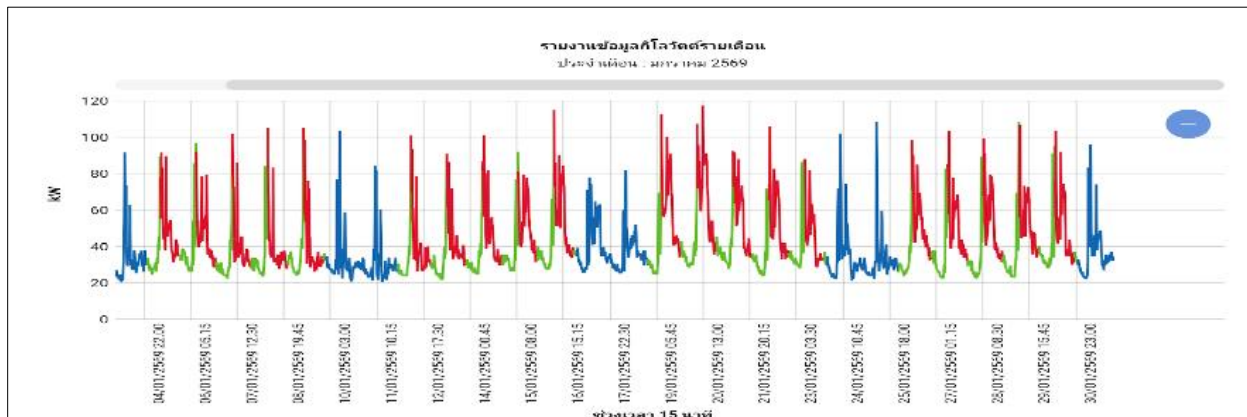


กิโลวัตต์สูงสุด	20/01/2569 12.45	117.200	16/01/2569 09.00	114.800	25/01/2569 09.15	108.400
	20/01/2569 12.45					117.200

***ค่าที่แสดงอาจไม่ตรงกับใบแจ้งค่าไฟฟ้า เนื่องจากการปัดทศนิยมของค่า kWh, kVarh เหลือ 2 ตำแหน่ง และค่า kW, kVar เหลือ 3 ตำแหน่ง เพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลทุก 15 นาที

***Rate A เป็นค่า Peak ส่วน Rate B และ Rate C เป็นค่า Off Peak




ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ Kva แจกจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมทั้งส่วนบริการและบ้านพัก

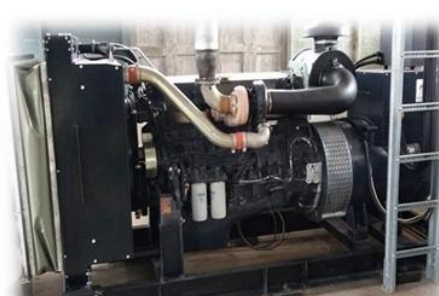

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ KVA ทำงานภายใน ๑๐ วินาที

ภาพแสดง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

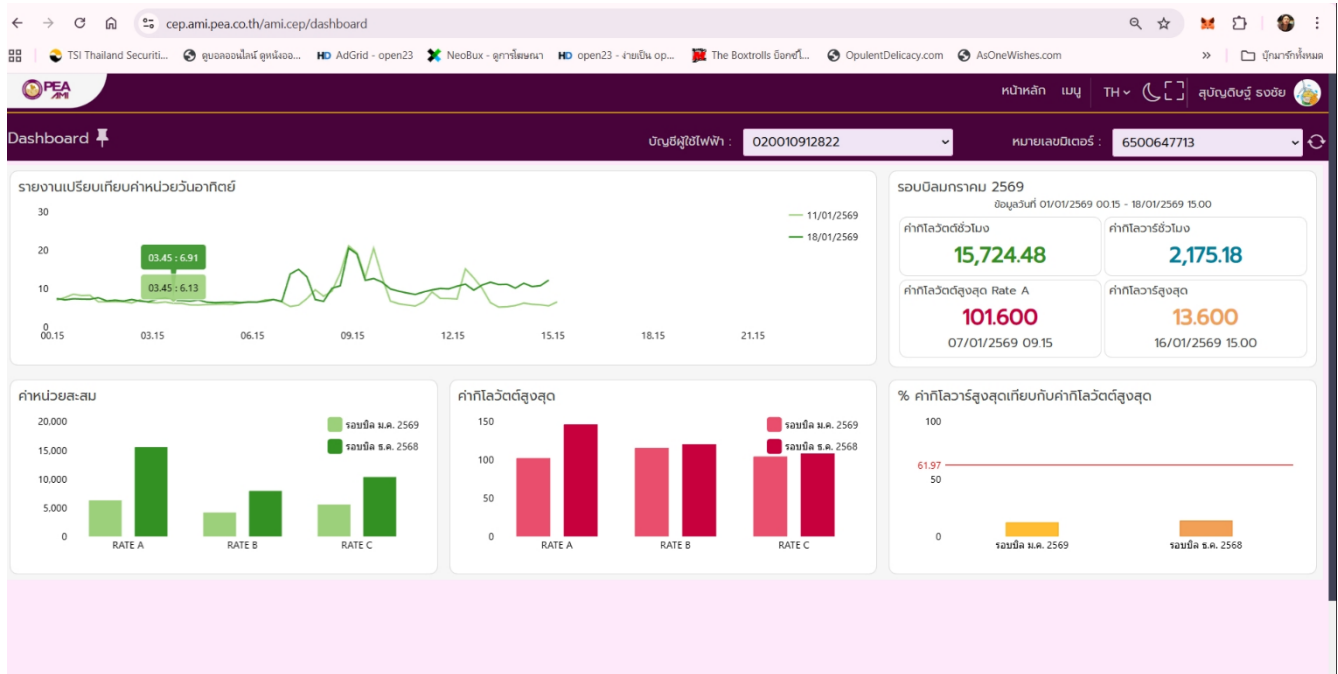

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2569

ไตรมาสที่ : 1

ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

จังหวัด ศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

Namkhang Hospital

สังกัดกรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สังกัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้ประสานงาน นิตยา บัฒนา

สถานที่ติดต่อ 62 ม.5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ 0-4560-9055-7

โทรสาร 0-4560-9057

e-mail nanne-aengfar@hotmail.com

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

ส่วนของบ้านพัก

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2568	44084.00	191640.14		72	1622.6		51870.0
พฤศจิกายน / 2568	32668	146536.05		77.83	1265.72		42392.30
ธันวาคม / 2568	33532.00	146208.69		70.12	1454.98		47962.3
รวมไตรมาสนี้	110,284.00	484,384.88	0.00	219.95	4,343.30	0.00	142,224.60

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85