


### 7.5.3 สถานพยาบาลมีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

- มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้งานได้ครบถ้วน

(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ในระบบ และบันทึกภาพได้ชัดเจน

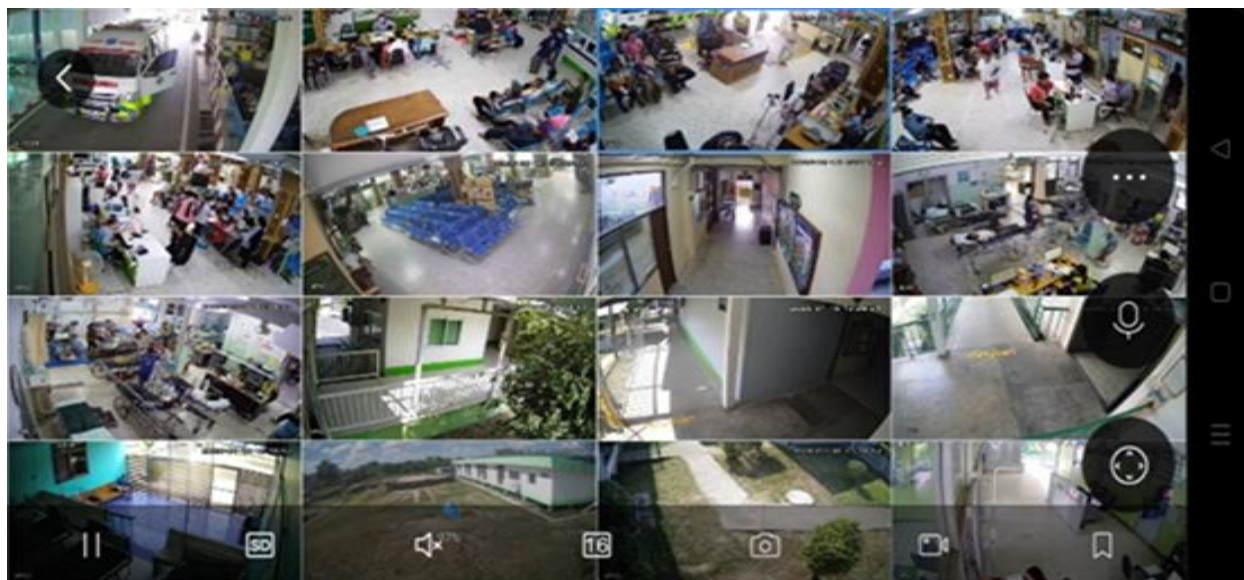

(2) มี Check list การตรวจสอบระบบ และมีการบันทึกเก็บไว้เป็นประวัติการตรวจสอบ

| ตารางตรวจสอบกล้องวงจรปิด      |                   |          |             |                    |          |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------|--------------------|----------|
| จุดติดตั้ง                    | ปัญหาที่พบ        | วันที่พบ | วันที่แก้ไข | แนวทางแก้ไข        | หมายเหตุ |
| ถนนทางเข้า-ออก                | กล้องไม่ชัด 1 ตัว | 22/01/69 | 22/01/69    | เปลี่ยนกล้อง 1 ตัว |          |
| ตึกผู้ป่วยนอก                 |                   |          |             |                    |          |
| สถานจอดรถ (หลัง ER)           |                   |          |             |                    |          |
| สถานจอดรถ (ข้าง พชร.)         |                   |          |             |                    |          |
| ตึกผู้ป่วยนอก                 |                   |          |             |                    |          |
| ห้องฉุกเฉินตึกฉุกเฉินและนิเวศ |                   |          |             |                    |          |
| ตึกผู้ป่วยใน                  | กล้องไม่ชัด 1 ตัว | 20/01/69 | 20/01/69    | เปลี่ยนกล้อง 1 ตัว |          |
| ตึกทันตกรรม-กายภาพ            |                   |          |             |                    |          |
| ถนนรอบโรงพยาบาล               |                   |          |             |                    |          |
| ถนนบ้านพักเจ้าหน้าที่         |                   |          |             |                    |          |
| บ้านพักเจ้าหน้าที่            |                   |          |             |                    |          |

หมายเหตุ : ไม่พบปัญหา

(3) มี ระบบสำรองไฟฟ้า เป็น UPS



- ระบบสำรองไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

